



No: FG0501998-2022



210020349109



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检验检测报告

TEST REPORT

样品名称: 单片非隔热型防火玻璃

生产单位: 青岛顺圣达门窗有限公司

委托单位: 青岛顺圣达门窗有限公司

检验检测类别: 型式检验 (耐火性能)



山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心 (山东)

National Inspection and Testing Center for Fire and Flame-retardant Product (Shandong)

山东省产品质量检验研究院

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验检测报告

Test Report

共4页 第1页

样品名称 Sample	单片非隔热型防火玻璃	检验检测类别 Test Kind	型式检验（耐火性能）
委托单位 Client	青岛顺圣达门窗有限公司	型号规格 Model, Type	DFB-06-C1.00
生产单位 Manufacture	青岛顺圣达门窗有限公司	样品等级 Grade	C1.00
委托单位地址 Address of Client	山东省青岛莱西市南京北路318号	注册商标 Registered Trademark	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	龚小红
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2022-05-24
样品数量 Sample Quantity	1樘（1320mm×820mm）	生产日期 Producing Date	2022-05-19
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	/
检验检测环境 Environmental for Test	温度：/℃；湿度：/%RH	检验检测日期 Test Date	2022-06-01~2022-06-09
检验检测依据 Test Standard	GB 15763.1-2009		
判定依据 Decision Standard	GB 15763.1-2009		
检验检测要求 Test Item	耐火性能		
检验检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目依据GB 15763.1-2009判定为合格。		
备注 Note	1、本报告含封面及封三，符号“/”表示该项无内容。 2、生产单位及样品信息由委托方提供并确认。		



批准：邓小冰

审核：马来聪

主检：苏海通

日期：2022-06-13

日期：2022-06-12

日期：2022-06-12

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共4页 第2页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项判定
1	耐火性能	耐火完整性	/	C类1.00h，试件背火面不应出现大于10s的火焰；当试件背火面出现贯通至试验炉内的缝隙，直径 $6\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$ 的探棒穿过缝隙进入试验炉内且探棒沿缝隙长度方向移动应小于150mm，或直径 $25\text{mm}\pm 0.2\text{mm}$ 的探棒不应穿过缝隙进入试验炉内。	1.00h，试件背火面未出现火焰；未出现贯通至试验炉内的缝隙。 耐火完整性 $>1.00\text{h}$ 。	合格
备注	样品外形尺寸：820mm×1320mm×100mm； 玻璃尺寸：700mm×1200mm； 玻璃透光尺寸：660mm×1160mm。 防火玻璃为6mm单片非隔热防火玻璃，防火玻璃与框架之间填充隔热材料。玻璃结构详见图纸，图纸由委托方提供并确认。					


山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共4页 第3页

照片一 耐火试验前试件情况




照片二 耐火试验结束时试件情况

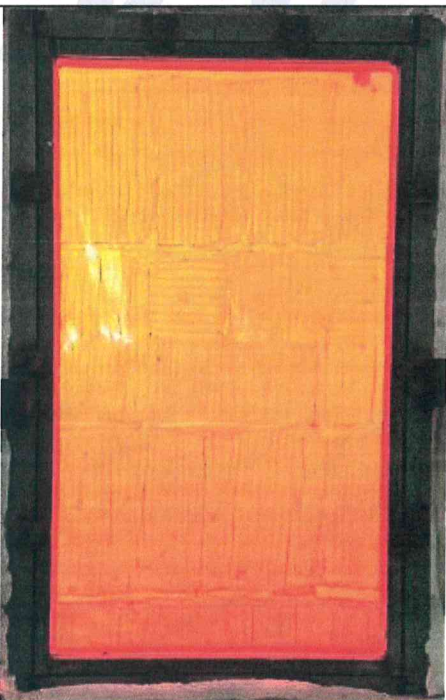

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共4页 第4页

单片非隔热型防火玻璃
DFB-06-C1.00

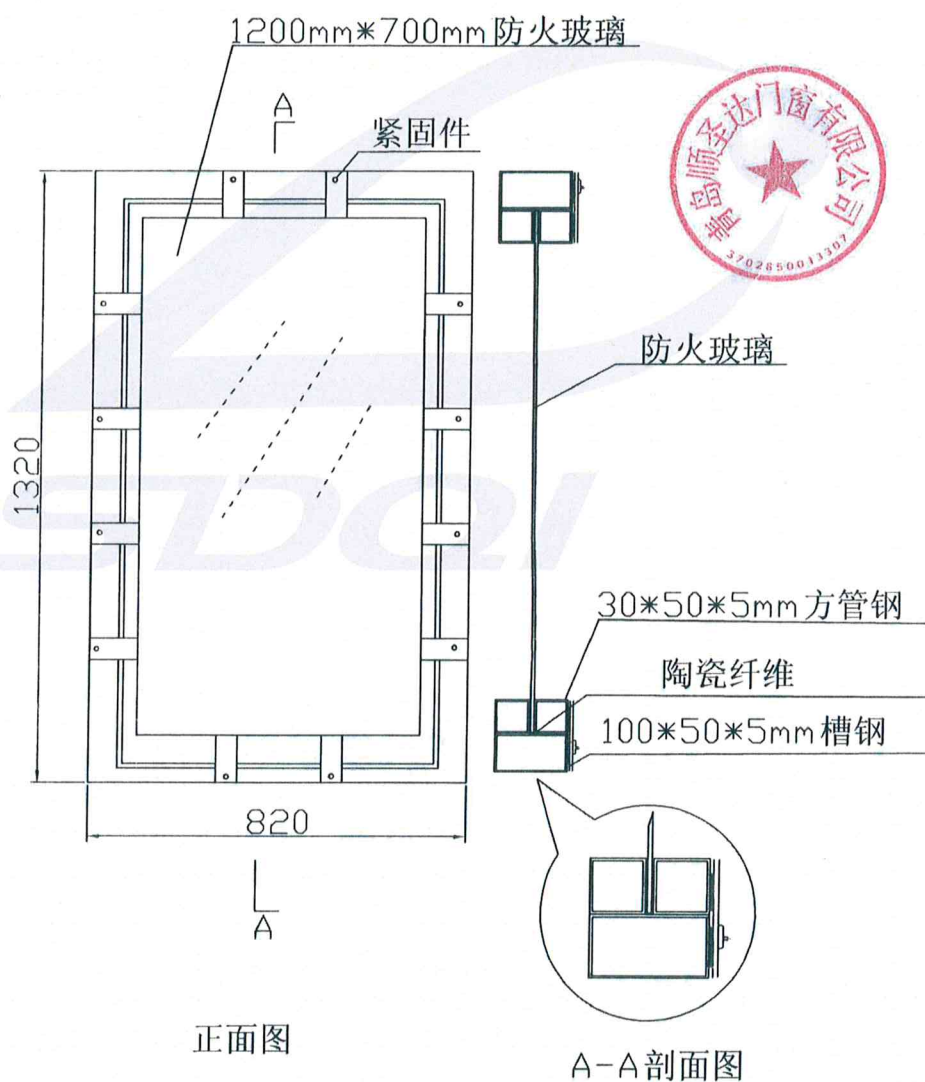

以下空白

声 明

- 1、本报告无“检验检测专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、本报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，不得部分复制本报告。
- 4、送样检验检测，本报告仅对收到样品所检项目的符合性情况负责，其代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托人不得擅自使用本机构的检验检测结果进行不当宣传。
- 6、如对本报告有异议，请于收到报告之日起15日内向本机构以书面形式提出，逾期不予受理。

STATEMENT

- 1、 This report is not valid without the Special Stamp For Testing And Inspection or signatures of the conductor, the reviewer and the approver.
- 2、 This report is not valid if altered.
- 3、 This report can only be reproduced in whole and may not be partially reproduced.
- 4、 This report of sample-delivery test is valid only for the conformity of the items of the receiving samples. The client is responsible for its authenticity and integrity.
- 5、 The client shall not use the test and inspection results for improper publicity.
- 6、 If there is any objection concerning the report, please submit it in writing to this agency within 15 days upon reception of the report. The overdue request will not be accepted.

地址：山东省济南市经十东路31000号 邮编：250102

电话/传真：（0531）88118799 / 88118799、88118753

地址：山东省济南市山大北路81号 邮编：250100

电话/传真：（0531）88118761

地址：山东省济南市章丘区世纪大道16288号 邮编：250200

电话/传真：（0531）89701857 / 89701923

<http://www.sdqi.com.cn>

E-mail: scb_szjy@12365.sd.cn



No:FG0501999-2022



210020349109



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

样 品 名 称: 单片非隔热型防火玻璃

生 产 单 位: 青岛顺圣达门窗有限公司

委 托 单 位: 青岛顺圣达门窗有限公司

检验检测类别: 型式检验 (耐火性能)



山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心 (山东)

National Inspection and Testing Center for Fire and Flame-retardant Product (Shandong)

山东省产品质量检验研究院

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验检测报告

Test Report

共4页 第1页

样品名称 Sample	单片非隔热型防火玻璃	检验检测类别 Test Kind	型式检验（耐火性能）
委托单位 Client	青岛顺圣达门窗有限公司	型号规格 Model, Type	DFB-05-C0.50
生产单位 Manufacture	青岛顺圣达门窗有限公司	样品等级 Grade	C0.50
委托单位地址 Address of Client	山东省青岛莱西市南京北路318号	注册商标 Registered Trademark	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	龚小红
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2022-05-24
样品数量 Sample Quantity	1樘（1320mm×820mm）	生产日期 Producing Date	2022-05-19
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	/
检验检测环境 Environmental for Test	温度：/℃；湿度：/%RH	检验检测日期 Test Date	2022-06-01~2022-06-09
检验检测依据 Test Standard	GB 15763.1-2009		
判定依据 Decision Standard	GB 15763.1-2009		
检验检测要求 Test Item	耐火性能		
检验检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目依据GB 15763.1-2009判定为合格。		
备注 Note	1、本报告含封面及封三，符号“/”表示该项无内容。 2、生产单位及样品信息由委托方提供并确认。		

批准：

邓小冰

审核：

马来聪

主检：

苏海通

日期：

2022-06-13

日期：

2022-06-12

日期：


2022-06-10



山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共4页 第2页


序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项判定
1	耐火性能	耐火完整性	/	C类0.50h，试件背火面不应出现大于10s的火焰；当试件背火面出现贯通至试验炉内的缝隙，直径6mm±0.1mm的探棒穿过缝隙进入试验炉内且探棒沿缝隙长度方向移动应小于150mm，或直径25mm±0.2mm的探棒不应穿过缝隙进入试验炉内。	0.50h，试件背火面未出现火焰；未出现贯通至试验炉内的缝隙。 耐火完整性>0.50h。	合格
备注	样品外形尺寸：820mm×1320mm×100mm； 玻璃尺寸：700mm×1200mm； 玻璃透光尺寸：660mm×1160mm。 防火玻璃为5mm单片非隔热防火玻璃，防火玻璃与框架之间填充隔热材料。玻璃结构详见图纸，图纸由委托方提供并确认。					

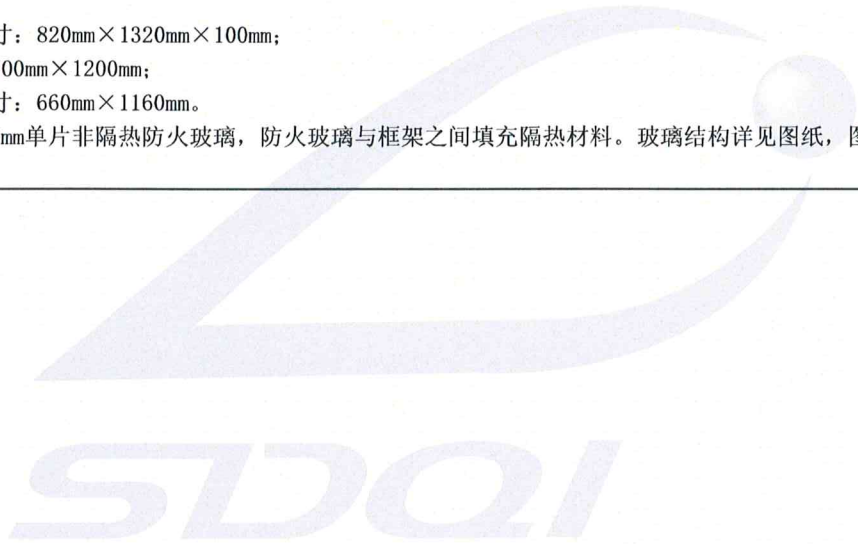


山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检 验 检 测 报 告 （续页）

共4页 第3页

照片一 耐火试验前试件情况

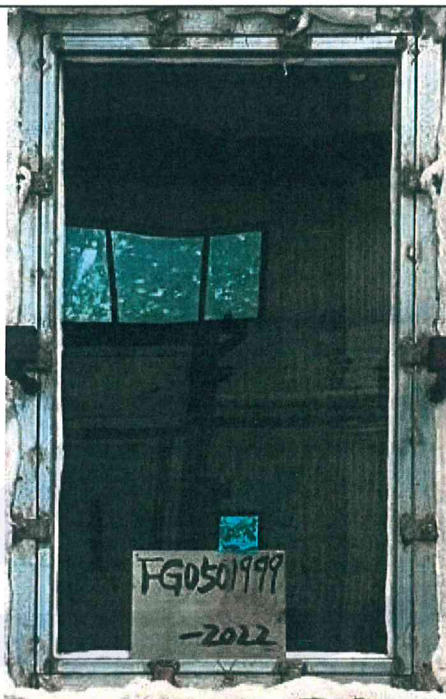


照片二 耐火试验结束时试件情况

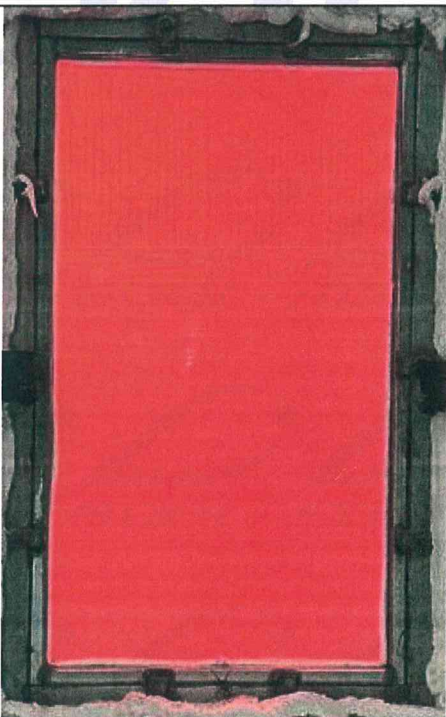

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共4页 第4页

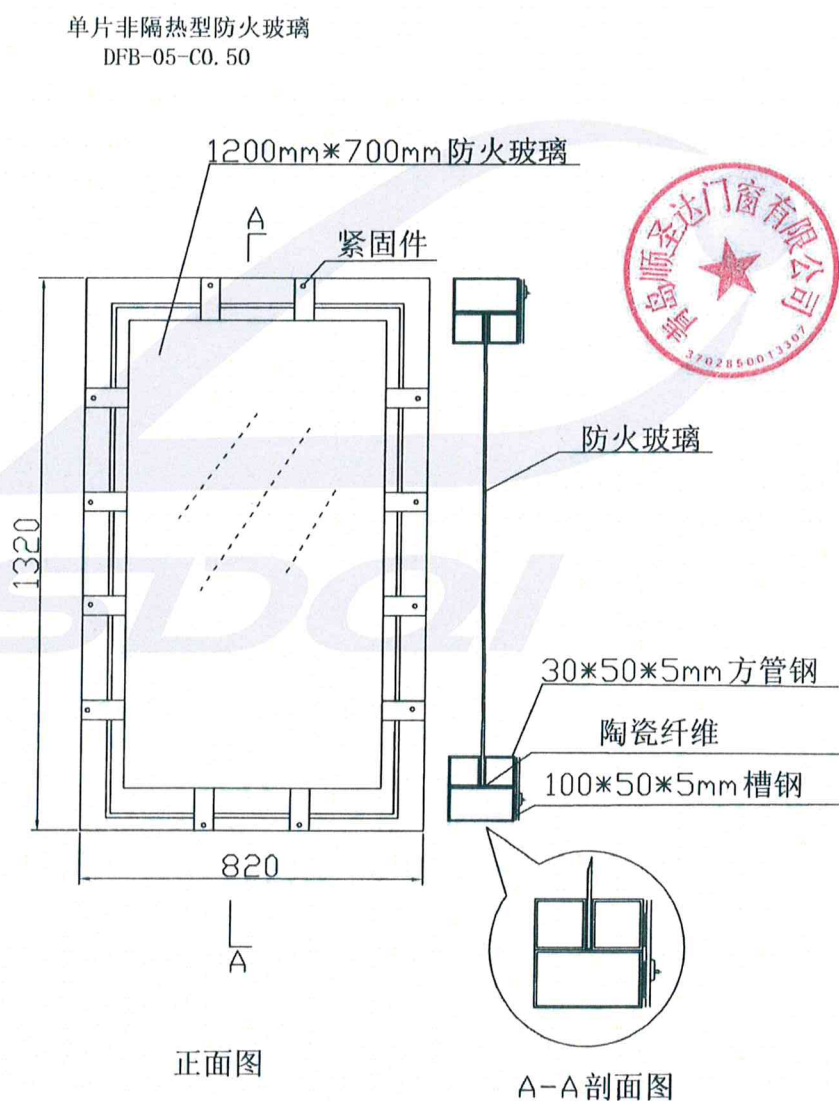

以下空白

声 明

- 1、本报告无“检验检测专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、本报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，不得部分复制本报告。
- 4、送样检验检测，本报告仅对收到样品所检项目的符合性情况负责，其代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托人不得擅自使用本机构的检验检测结果进行不当宣传。
- 6、如对本报告有异议，请于收到报告之日起15日内向本机构以书面形式提出，逾期不予受理。

STATEMENT

- 1、 This report is not valid without the Special Stamp For Testing And Inspection or signatures of the conductor, the reviewer and the approver.
- 2、 This report is not valid if altered.
- 3、 This report can only be reproduced in whole and may not be partially reproduced.
- 4、 This report of sample-delivery test is valid only for the conformity of the items of the receiving samples. The client is responsible for its authenticity and integrity.
- 5、 The client shall not use the test and inspection results for improper publicity.
- 6、 If there is any objection concerning the report, please submit it in writing to this agency within 15 days upon reception of the report. The overdue request will not be accepted.

地址：山东省济南市经十东路31000号 邮编：250102

电话/传真：（0531）88118799 / 88118799、88118753

地址：山东省济南市山大北路81号 邮编：250100

电话/传真：（0531）88118761

地址：山东省济南市章丘区世纪大道16288号 邮编：250200

电话/传真：（0531）89701857 / 89701923

<http://www.sdqi.com.cn>

E-mail: scb_szjy@12365.sd.cn